

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «30» июля 2021 г. № 1546

Регистрационный № 43409-15

Лист № 1
Всего листов 6

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Теплосчетчики ЛОГИКА 8941

Назначение средства измерений

Теплосчетчики ЛОГИКА 8941 предназначены для измерения количества теплоты (тепловой энергии), расхода, объема, массы, температуры и давления воды в системах тепло- и водоснабжения, температуры окружающего воздуха, атмосферного давления и других параметров контролируемой среды.

Описание средства измерений

Принцип действия теплосчетчиков состоит в измерении параметров воды, транспортируемой по трубопроводам, передаче измеренных значений в виде электрических сигналов в тепловычислитель с последующим их преобразованием в значения физических величин и выполнением вычислений в соответствии с уравнениями измерений.

В составе теплосчетчиков используются в любом сочетании первичные преобразователи, типы которых приведены в таблице 1 (в скобках указан регистрационный номер составной части в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений). В качестве комплексного компонента теплосчетчиков используется тепловычислитель СПТ941 модификации 941.20 (регистрационный № 29824-14).

Теплосчетчики различаются количеством, составом и уровнем точности измерительных каналов. Конкретный состав теплосчетчика и значения метрологических характеристик определяются заказом и приводятся в паспорте. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и (или) в паспорт теплосчетчика.

Таблица 1 – Первичные преобразователи в составе теплосчетчиков

Преобразователи расхода		
ПРЭМ (17858-11)	Геликон-РЭЛ-100 (67959-17)	ВЭПС-Р (61872-15)
ПРЭМ (76327-19)	СУР-97 (16860-07)	Метран-300ПР (16098-09)
Взлет-ЭР (Лайт М) (52856-13)	Карат-520 (44424-12)	Метран-320 (24318-03)
ВЗЛЕТ МР (28363-14)	РУС-1 (24105-11)	ЭВ-200 (42775-14)
МастерФлоу (31001-12)	US800 (21142-11)	ВСТ (40607-09)
МастерФлоу (73383-18)	Ultraheat (51439-12)	ВСТ (51794-12)
ЭМИР-ПРАМЕР-550 (27104-08)	Геликон-РУЛ (68819-17)	ВСТН (40606-09)
РМ-5 (20699-11)	UFM-3030 (48218-11)	ВСТН (61402-15)
Питерфлоу-РС (46814-11)	OPTIFLUX (70495-18)	ВСТН (61401-15)
ПИТЕРФЛОУ (66324-16)	OPTISONIC-3400 (57762-14)	M (48242-11)
Карат-551 (54265-13)	УРЖ2КМ-3 (62890-15)	W (48422-11)
ЛГК410 (69536-17)	SonoSensor-30 (70672-18)	ВСКМ (66635-17)
ЭСКО-Р (72089-18)	ВПС (78168-20)	—

Таблица 1 – Первичные преобразователи в составе теплосчетчиков (продолжение)

Преобразователи температуры		
ТЭМ-110 (40593-09)	КТСП-Н (38878-17)	ТПТ-15 (39144-08)
КТПТР-01,-07,-08 (46156-10)	ТЭМ-100 (40592-09)	ТСП-Н (38959-17)
КТПТР-05 (39145-08)	ТПТ-1 (46155-10)	–
Преобразователи давления		
Метран-150 (32854-13)	ПД100И (56246-14)	Корунд (47336-16)
МИДА-13П (17636-17)	СДВ (28313-11)	MBS-4003 (56237-14)
Метран-55 (18375-08)	APZ (62292-15)	–
АИР-20/M2 (63044-16)	Метран-75 (48186-11)	–

Общий вид составных частей теплосчетчиков приведен на рисунках 1 – 4.



Рисунок 1 – Тепловычислитель



Рисунок 2 – Преобразователи температуры



Рисунок 3 – Преобразователи расхода



Рисунок 3 – Преобразователи расхода (продолжение)



Рисунок 4 – Преобразователи давления

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) теплосчетчиков встроенное, неперезагружаемое при эксплуатации, имеет метрологически значимую часть, резидентно размещено в тепловычислитель и реализует вычислительные, диагностические и интерфейсные функции согласно эксплуатационной документации. Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений "высокий" по Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные ПО приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.0.x.x.xx
Цифровой идентификатор	27A5

Метрологические и технические характеристики

Таблица 3 – Метрологические характеристики

Диапазон измерений объемного расхода, м ³ /ч	от $2,5 \cdot 10^{-3}$ до 10^5
Диапазон измерений массового расхода, т/ч	от $2,5 \cdot 10^{-3}$ до 10^5
Диапазон измерений объема, м ³	от 10^{-4} до $9 \cdot 10^8$
Диапазон измерений массы, т	от 10^{-4} до $9 \cdot 10^8$
Диапазон измерений температуры, °C	от -50 до +150
Диапазон измерений разности температур, °C	от 3 до 145
Диапазон измерений давления, МПа	от 0 до 2,5
Диапазон измерений количества теплоты, ГДж	от $3 \cdot 10^{-6}$ до $9 \cdot 10^8$

Таблица 3 – Метрологические характеристики (продолжение)

Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении количества теплоты в закрытой системе, % - для теплосчетчиков класса 1 - для теплосчетчиков класса 2	$\pm[2+12/(t_1-t_2)+0,01 \cdot D_G]$ $\pm[3+12/(t_1-t_2)+0,02 \cdot D_G]$
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении количества теплоты в открытой системе, % - для теплосчетчиков класса 1 - для теплосчетчиков класса 2	$\pm(1,5+0,01 \cdot D_G)/(1-\alpha \cdot \beta)$ $\pm(3+0,01 \cdot D_G)/(1-\alpha \cdot \beta)$
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении расхода, объема и массы, % - для теплосчетчиков класса 1 - для теплосчетчиков класса 2	$\pm(1+0,01 \cdot D_G)$ $\pm(2+0,02 \cdot D_G)$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры, °C - для теплосчетчиков классов 1 и 2	$\pm(0,25+0,002 \cdot t)$
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении разности температур, % - для теплосчетчиков классов 1 и 2	$\pm[0,2+9/(t_1-t_2)], \pm[0,5+9/(t_1-t_2)]$
Пределы допускаемой приведенной к верхнему пределу измерений погрешности при измерении давления, % - для теплосчетчиков классов 1 и 2	$\pm 0,8$
Пределы допускаемой относительной погрешности часов, % - для теплосчетчиков классов 1 и 2	$\pm 0,01$
Примечание. $\alpha=M_2/M_1$; M_1 – масса [т] теплоносителя, прошедшего по подающему трубопроводу, M_2 – по обратному трубопроводу; $0 \leq \alpha < 1$. $\beta=t_2/t_1$; t_1 – температура [°C] теплоносителя в подающем трубопроводе, t_2 – в обратном трубопроводе. $D_G=G_B/G$; G_B – верхний предел измерений расхода [$m^3/\text{ч}$], G – текущее значение расхода.	

Таблица 4 – Технические характеристики

Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °C - относительная влажность, % - атмосферное давление, кПа	от 5 до 50 80 при 35 °C и более низких температурах от 84 до 106,7
Электропитание, В	переменный ток: (220^{+22}_{-33}) В, (50 ± 1) Гц постоянный ток: от 12 до 24 В
Габаритные размеры и масса	приведены в описаниях типа составных частей
Средняя наработка на отказ, ч	35000
Средний срок службы, лет	12

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист эксплуатационных документов типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 – Состав теплосчетчика ЛОГИКА 8941

Наименование	Количество
Тепловычислитель	1 шт.
Преобразователи расхода	от 1 до 3 шт.
Преобразователи температуры	от 1 до 3 шт.
Преобразователи давления	от 0 до 3 шт.
Руководство по эксплуатации с методикой поверки (РАЖГ.421431.035 РЭ)	1 шт.
Паспорт (РАЖГ.421431.035 ПС)	1 шт.
Эксплуатационная документация составных частей	1 шт.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе РАЖГ.421431.035 РЭ "Теплосчетчики ЛОГИКА 8941. Руководство по эксплуатации".

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к теплосчетчикам ЛОГИКА 8941


ГОСТ Р 51649-2014. Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия

МИ 2412-97. Водяные системы теплоснабжения. Уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя

ГСССД 187-99. Вода. Удельный объем и энталпия при температурах 0...1000 °C и давлениях 0,001...1000 МПа

ТУ 4218-090-23041473-2014. Термосчетчики ЛОГИКА 8941. Технические условия

Заместитель
руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

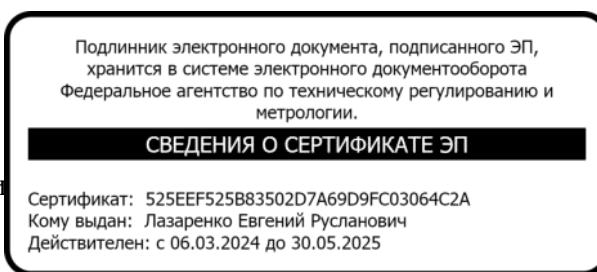

Е.Р.Лазаренко

М.п

«24» сентября 2024 г.