

КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ КПП-32

Этикетка

РАЖГ.305611.003 ЭТ

ЛОГИКА
ЛОГИКА
ЛОГИКА
ЛОГИКА
ЛОГИКА
ЛОГИКА
ЛОГИКА
ЛОГИКА
ЛОГИКА

1 Назначение

Комплекты принадлежностей КПП-32 предназначены для крепления приборов АО НПФ ЛОГИКА – тепловычислителей СПТ961.2, СПТ962, СПТ963, корректоров СПГ761.2, СПГ761.3, СПГ761.4, СПГ762.2, СПГ762.3, СПГ762.4 и сумматоров СПЕ543 на DIN-рейку TS35x7,5.

2 Монтаж

2.1 Установка на прибор

При монтаже комплекта на прибор не прилагайте чрезмерных усилий.

Комплект КПП-32 состоит из двух адаптеров, последовательность монтажа которых на корпусе прибора показана рисунках 1 - 5. Для монтажа каждого адаптера:

- совместите гнездо подвеса с грибком адаптера (рисунок 1);
- после соприкосновения поверхностей сместите адаптер до совмещения верхних кромок (рисунок 2);
- согласуйте ориентацию опоры с отверстием в корпусе (рисунок 3);
- нажмите на середину опоры до упора (рисунок 4);
- поверните опору до щелчка (рисунок 5).

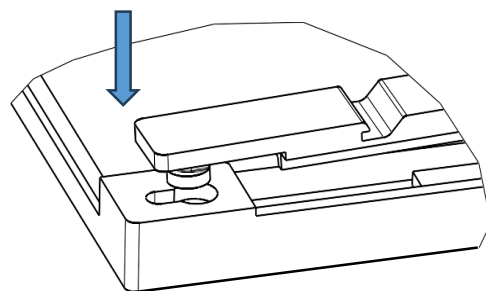


Рисунок 1 – Совмещение адаптера с корпусом

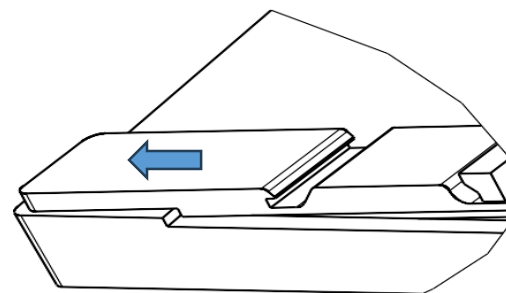


Рисунок 2 – Установка адаптера

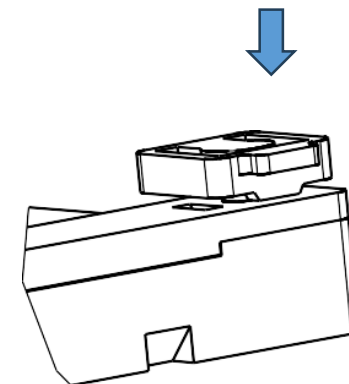


Рисунок 4 – Установка опоры

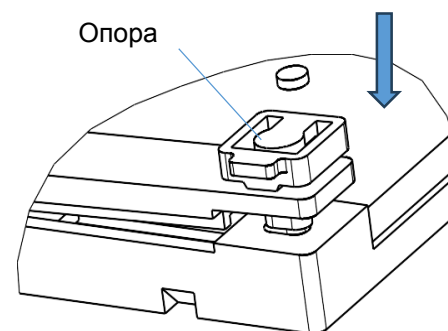


Рисунок 3 – Совмещение опоры

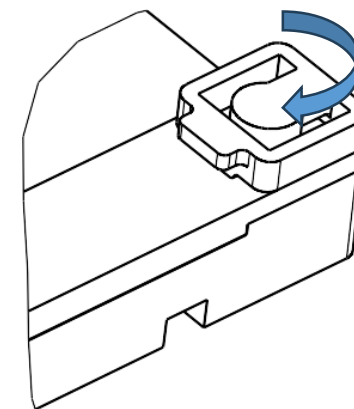


Рисунок 5 – Фиксация адаптера

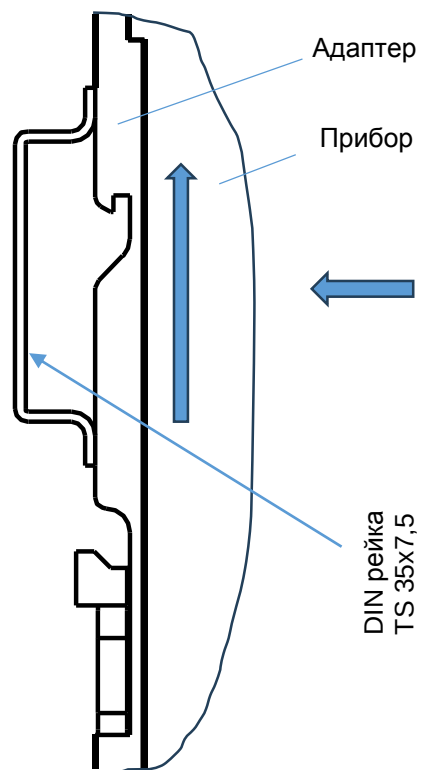


Рисунок 6 – Начальная установка прибора на DIN рейку

2.2 Монтаж прибора на DIN-рейку.

Для монтажа прибора необходимо совместить полку DIN-рейки с центральным выступом замка адаптера, как показано на рисунке 6.

Движением вверх и от себя до характерного щелчка зафиксировать прибор (рисунок 7).

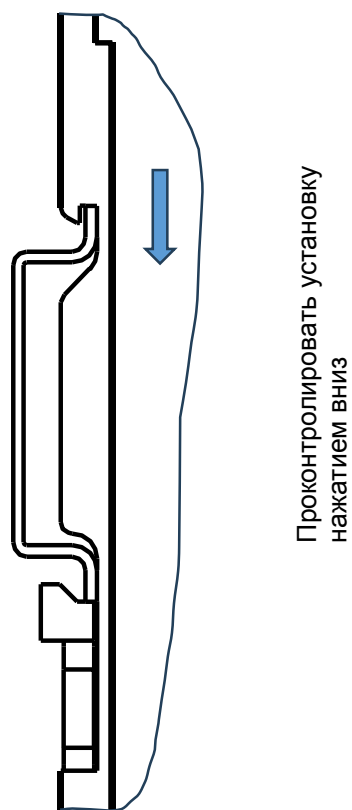


Рисунок 7 – Установленный на DIN-рейку прибор

2.3 Снятие прибора с DIN-рейки
Усилием снизу вверх приподнимают прибор на 2-4 мм и наклоняют его на себя на 2-3 мм, освобождая верхние зацепы адаптеров. Движением вниз снимают прибор с DIN-рейки (рисунки 8, 9).

3 Комплектность

Адаптер DIN
(РАЖГ.301568.001-02).....2 шт.
Этикетка
(РАЖГ.305611.003 ЭТ).....1 шт.

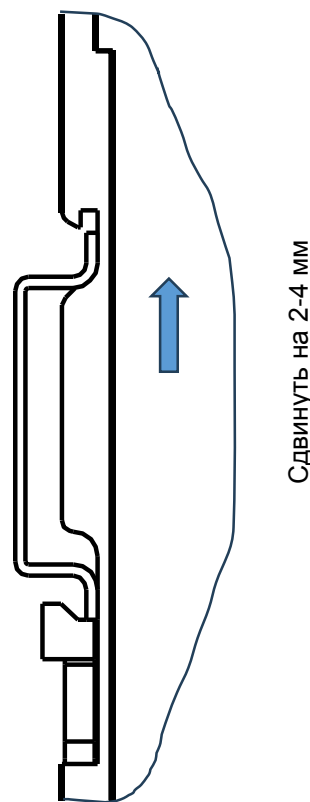


Рисунок 8 – Расцепление адаптера

4 Сведения о приемке

Комплект принадлежностей КПП-32 соответствует требованиям конструкторской документации РАЖГ.305611.003 и признан годным для эксплуатации.

Драгоценных металлов в изделии не содержится.

Дата изготовления

Начальник ОТК

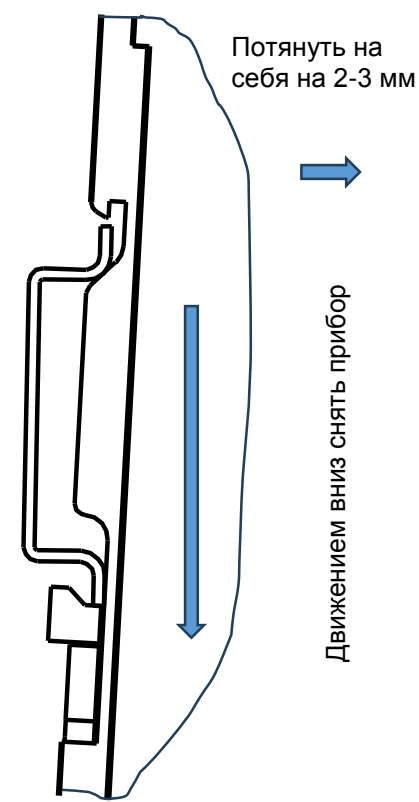


Рисунок 9 – Снятие с DIN-рейки

5 Реквизиты изготовителя

АО НПФ ЛОГИКА
Россия, 190020, г. Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, 150, а/я 215
Тел./Факс: (812) 2522940, 4452745
E-mail: office@logika.spb.ru
Интернет: www.logika.spb.ru